




Saattoliikennepaikka

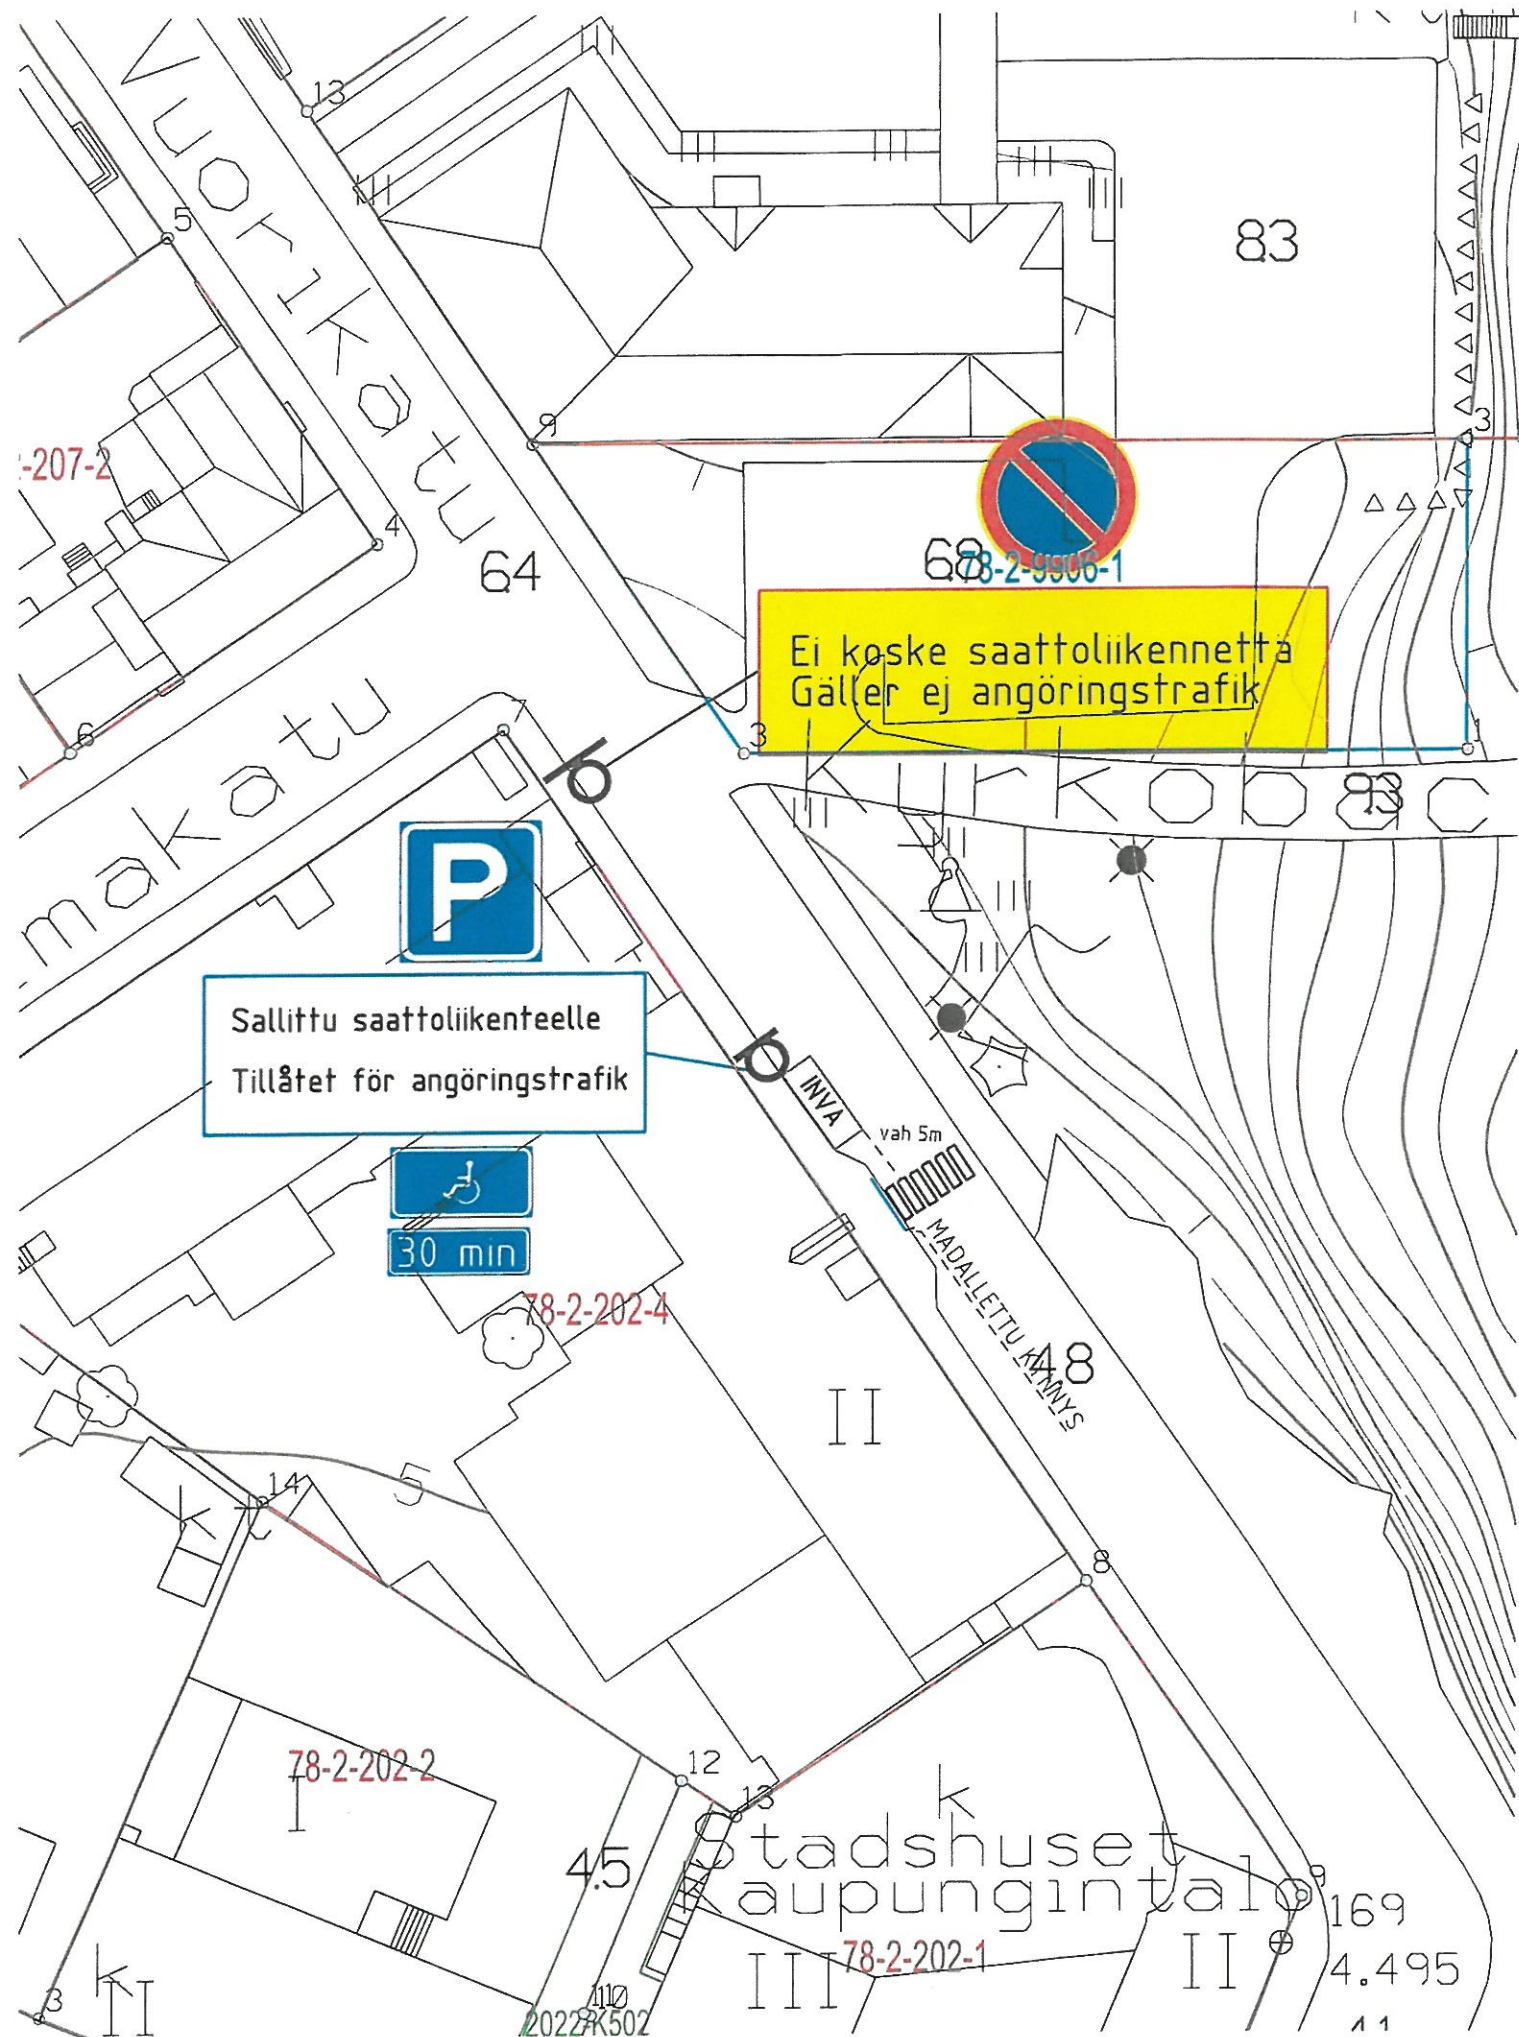

VALTION VI
STATENS A


riesa

Kiitos yhteistyöstä!

Joel Hentunen

joel@riesa.io

+358 45 230 1441

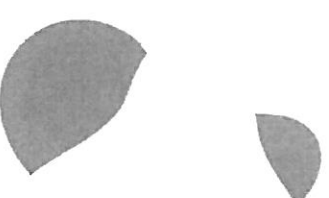



Kirjaston palvelupiste

- Kirjaston palvelupisteen tiski on matala, mikä palvelee hyvin esteetöntä käyttöä
 - Seisovat asiakkaat voivat kokea tiskillä asioimisen hankalaksi mataluuden vuoksi
- Palvelupiste menee uusiksi lähitulevaisuudessa
 - Sähköäädettävä palvelupisteen tiski paras ratkaisu
- Asennetaan asiakaspalvelupisteelle kiinteä palvelupistesilmukka
 - Asennetaan siihen asiakaspalvelupisteeseen, joka on aina käytössä

riesa



Kirjaston sisäänkäynti

- Sisäänkäyntisvennuksen opastus ei ole yhtenäinen
 - Lappuja on melkein jokaisessa ikkunassa
 - Selkeytetään sisäänkäynnin ja tuulikaapin opastusta yhtenäistämällä opasteet ja tekemällä niistä helposti luettavat kontrastiltaan (esim. ikkunan häikäisy häiritsee nykyisten opasteiden lukemista)



riesa



Kirjaston sisäänkäynti

- Sisäänkäynnin ovelle on avausmekanismi
 - Ovi aukeaa heilauttamalla köyttä liiketunnistinkytkimen edessä
- Ulko-oven oviaukon kynnyksen korkeus 30 mm
 - Asennetaan oviaukon kynnykseen kynnysluiska loiventamaan kynnyksen korkeintaan 20 mm korkeaksi




riesa



Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Rakennuksen nimiopaste erottuu hyvin eri katselusuunnista
- Sivusuunnasta opasteen kirjaimet ovat suuremmat
- Edestä katsottuna kirjaston opasteen kirjainkoko on pienempi, mutta sitä katsotaan myös lähempää

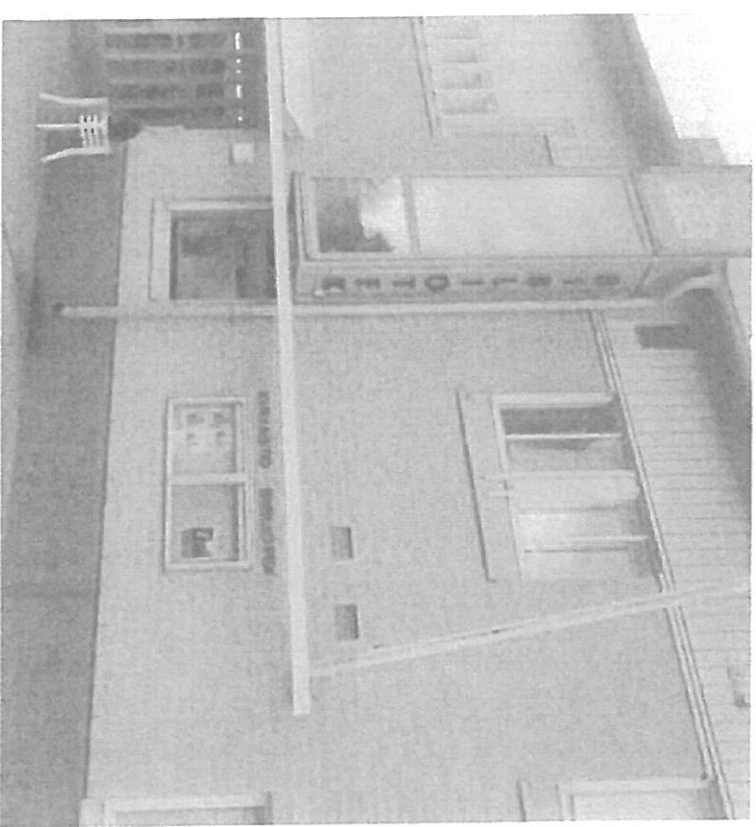

riesa



Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Kirjaston edessä olevan ylityspaikan reunatuki on luiskattu liian jyrkästi
- Luiskataan kirjaston edessä oleva reunatuki samaan tapaan, kuin esim. toisella puolella suojatietä
- Nyt apuvälineen käyttäjiä saattaa joutua kiertämään ajorataa pitkin juhlasalin sisäänkäynnin edessä olevalta luiskalta, koska se on ainoa loiva luiskareunatuki lähistöllä



riesa



Esteetön pysäköinti

- Kirjaston edustalla on oma esteetön autopaikka
- Saattooliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa
 - Olisiko kirjaston edustalle tai lähistölle mahdollista merkitä saatto liikenteen paikkaa?



riesa

riesa

Esteettömyysraportti- Kirjaston sisäönkäynti

Hangon kaupunki

Kartoituspäivämäärä: 17.11.2023

Esteettömyyskartoittaja: Joel Hentunen